


Утверждаю:
Глава города
Мончегорска



Согласовано:
И.о. главного энергетика
начальника УГЭ ДПА
АО «Кольская ГМК»

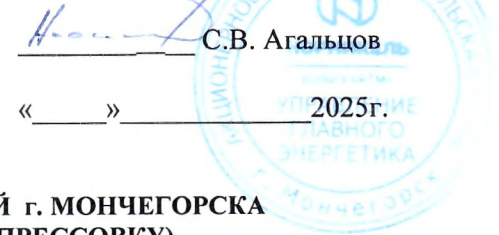

**ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ г. МОНЧЕГОРСКА
НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (ОПРЕССОВКУ)**

**Начало испытаний: 00⁰⁰ час 03.06.2025г.
Окончание испытаний: 06⁰⁰ час 03.06.2025г.**

№ п/п	Начало работ	Окончание работ	Наименование операции или мероприятия	Ответственный исполнитель
1	13 ⁰⁰ час 29 мая	14 ⁰⁰ час 29 мая	Сбор состава бригад и постановка задач на период испытаний	АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплоснабжающей организации
2	14 ⁰⁰ 29 мая	17 ⁰⁰ 2 июня	Обход камер, осмотр запорной арматуры, проверка исправности арматуры.	АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплоснабжающей организации
3	17 ⁰⁰ час 02 июня	21 ⁰⁰ час 02 июня	Закрывать вводные задвижки (подающую и обратную линии) на тепловых узлах жилого фонда, в детских дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях, поликлиниках и больницах, предприятиях и организациях г. Мончегорска, согласно телефонограмме.	ООО "Ваше ДУ", ООО "Развитие", ТСЖ, ТСН, ГОАУЗ «МЦРБ», общественные здания, Управление образования, Отдел культуры, Комитет физкультуры и спорта, Спец. ПУ, Политехнический колледж, Технологический колледж, ОАО «Центрально-Кольская экспедиция», филиал ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...», И.П. и др. собственники зданий, Ответственные: руководители предприятий и организаций
4	22 ⁰⁰ час 2 июня	00 ⁰⁰ час 3 июня	Повысительная насосная станция (Мончегорск-7) Задвижки на нагнетании сетевых насосов закрыть, задвижки на всасе сетевых насосов открыть, открыть байпасы.	АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплоснабжающей организации
	22 ⁰⁰ час 2 июня	00 ⁰⁰ час 3 июня	Тепловая сеть ул. Заводская - Северо-Западный р-н - ул. Кольская: -отключить ООО «Мурманавтодор» и ММУП «Городское благоустройство» по обеим линиям и открыть воздушники с низкой стороны;	АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплоснабжающей организации


			<p>-отключить в ТК№2 по обеим линиям мастерские Спец. ПУ, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- открыть задвижки Ду300мм в ТК №3;</p> <p>-отключить в ТК№77 по обеим линиям ПИЦ и открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>-отключить в ТК№80 по обеим линиям и открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>-отключить в ТК№82 по обеим линиям Царевского,15, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>-отключить в ТК№85 по обеим линиям тепловую сеть в район школы№8, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- в ТК№87а, на Строительную,д.20, закрыть обе задвижки , открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- в ТК№87 отключить по обеим линиям тепловую сеть в районе СКОШИ№4(VIIIвида), открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- в ТК№84, в сторону д.12 по ул.Строительной, закрыть обе задвижки , открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- отключить в ТК№4 по обеим линиям ЗАО «ПЭС», открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- отключить в ТК№5 по обеим линиям ул.Кольскую , открыть воздушники с низкой стороны.</p>		
22 ⁰⁰ час	00 ⁰⁰ час		<p>Тепловая сеть Ду800мм - ул. Грузовая - ул. Морошковая – пр. Ленина:</p> <p>- открыть задвижки на перемычках в (.) 8а на трубопроводах Ду800мм;</p> <p>- закрыть задвижки на подающей и обратной линиях в ответвлении на гаражи (район перекрестка ул. Грузовой и ул. Морошковая), ТК№101,104,104а,105,106 к жилым домам по ул. Морошковая, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- закрыть (у д.27 пр. Ленина) секционные задвижки Ду200мм в сторону ул. Бредова, ул. Комарова, открыть воздушники с низкой стороны;</p>	АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплоснабжающей организации	
22 ⁰⁰ час	00 ⁰⁰ час	2 июня	3 июня	<p>Тепловая сеть от ТК№5 до ТК №13 (филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...»):</p> <p>- закрыть задвижки (обе линии) на врезках ООО «Арктикавтотранс» (к РММ, к КСА-I , к КСА-II, к КСА-III,к мойке), открыть воздушники с низкой стороны;</p>	АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплоснабжающей организации

	<p>22⁰⁰ час 2 июня</p>	<p>00⁰⁰ час 3 июня</p>	<p>- закрыть шаровые краны (обе линии) на врезке в сторону здания и гаражей по ул. Комсомольская д.5 , открыть воздушники с низкой стороны; - в ТК№10 закрыть шаровые краны в сторону ул.Стахановской; - в ТК№11 закрыть обе задвижки на школу РОСТО и типографию, открыть воздушники с низкой стороны; - в ТК№12 закрыть обе задвижки на Технологический колледж, ул. Комсомольская, д.13, открыть воздушники с низкой стороны; - в ТК№13 закрыть обе задвижки на филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...» , открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>Тепловая сеть от ТК№13 (филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии...») до ТК №442 (Центральный район):</p> <p>- на врезке, в сторону СОШ№ 14 и пр. Metallургов закрыть четыре задвижки, открыть воздушники с низкой стороны; -в ТК№14 закрыть обе задвижки на д.19 по ул.Комсомольской, открыть воздушники с низкой стороны; -в ТК№15 закрыть обе задвижки на ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» по ул. Комсомольской, д.23, открыть воздушники с низкой стороны; - в повысительной насосной, Комсомольская,д.23а закрыть на коллекторах (всасывающем и нагнетающем) задвижки Ду500мм,байпас оставить открытым; -в ТК№16 закрыть обе задвижки по ул.Комсомольской,д.25а, открыть воздушники с низкой стороны; -в ТК№348 закрыть обе задвижки на перемычке общ. «Заря»-пр. Ленина,д.17, открыть воздушники с низкой стороны; -в ТК№18 закрыть обе задвижки на общ. «Заря», пр.Ленина,д.6, открыть воздушники с низкой стороны; -в ТК№20 закрыть шаровые краны на д.40, ул. Комсомольская, открыть воздушники с низкой стороны; -в ТК№22 закрыть задвижки по обеим линиям на д.44, ул. Комсомольская, и к д.46а, пр.Металлургов (КЦСО) и кинотеатр, открыть воздушники с низкой стороны; -в ТК№23 закрыть обе задвижки на перемычке в сторону д.52/9, ул. Комсомольская, открыть воздушники с низкой стороны;</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплоснабжающей организации</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплоснабжающей организации</p>
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---

	22 ⁰⁰ час 2 июня	00 ⁰⁰ час 3 июня	<p>- в ТК№24 закрыть обе задвижки в сторону гаражей, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- в ТК№25 закрыть обе задвижки на д.24, ул.Гагарина, д.39а, пр. Metallургов, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- в ТК№28 закрыть шаровые краны на д.39,пр. Metallургов, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- в ТК№369 закрыть задвижки по обеим линиям на д.30,ул.Гагарина, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- в ТК№29 закрыть обе задвижки к д.41, пр. Metallургов, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- в ТК№30 закрыть обе задвижки к д.38, пр. Metallургов, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- в ТК№441 закрыть обе задвижки к д.34, пр. Metallургов, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- в ТК№442 («Родничок») закрыть четыре шаровых крана к гост. –торг. комплексу «Лапландия» ,д.32, пр. Metallургов, открыть воздушники с низкой стороны; Закрыть задвижки Ду500мм в район пр.Кирова, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>Тепловая сеть ул. Кондрикова- пр. Ленина,29:</p> <p>-отключить в ТК№ 129 по обеим линиям д. д.22-32,ул. Кондрикова, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>-открыть задвижку на перемычке, на перекрестке ул.Грузовая - ул. Кондрикова;</p> <p>- отключить в ТК№ 46 по обеим линиям Кондрикова, д. 20, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- отключить в ТК№ 47 по обеим линиям Кондрикова , д.18 открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- отключить в ТК№ 47а по обеим линиям Кондрикова 18(2ввод), открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- отключить в ТК№ 48 по обеим линиям секционные задвижки в сторону Кондрикова, д. 18 (3 ввод) и Технологический колледж, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- отключить в ТК№ 51 по обеим линиям СОШ №12 и д.14,ул. Кондрикова, открыть воздушники с низкой стороны;</p> <p>- отключить в ТК№ 52 по обеим линиям д.6, ул. Кондрикова (1 ввод), открыть воздушники с низкой</p>	<p>АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплоснабжающей организации</p> <p>АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплоснабжающей организации</p>
--	--------------------------------	--------------------------------	---	---

			<p>стороны;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отключить в ТК№ 53 по обеим линиям д.6, ул. Кондрикова (2 ввод), открыть воздушники с низкой стороны; - отключить в ТК№ 54 по обеим линиям ул. Кондрикова, 2, открыть воздушники с низкой стороны; - закрыть в ТК№ 58,59 по обеим линиям задвижки Ду300мм 4 штуки, открыть воздушники с низкой стороны; - отключить в ТК№ 134 по обеим линиям д.29 по пр. Ленина, открыть воздушники с низкой стороны; 	
5	00 ⁰⁰ час 3 июня	03 ⁰⁰ час 3 июня	<p>Начать плавный подъем давления в тепловой сети до пробного. Подающий трубопровод испытывается на давление 16 кгс/см². Обратный трубопровод испытывается на давление –12кгс/см².</p> <p>Продолжительность выдержки под пробным давлением не менее 10мин. Затем давление снижается до рабочего и производится осмотр тепловой сети по всей длине.</p>	<p>Центр энергообеспечения АО «Кольская ГМК» АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплогенерирующей и теплоснабжающей организаций</p>
6	03 ⁰⁰ 3 июня	06 ⁰⁰ 3 июня	<p>После осмотра тепловой сети составляется акт на гидравлические испытания (опрессовку) с указанием обнаруженных дефектов тепловой сети. Испытания считаются законченными. Восстанавливается схема теплоснабжения города.</p>	<p>Центр энергообеспечения АО «Кольская ГМК» АО «Мончегорская теплосеть» Ответственные лица теплогенерирующей и теплоснабжающей организаций</p>

Генеральный директор
АО «Мончегорская теплосеть»

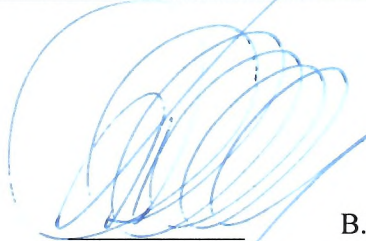

В.В.Пасько

Директор центра энергообеспечения
АО «Кольская ГМК»



Д.Г.Борисовский

И.О. начальника КПО
Иванов Александр АИ.

